


[対象水の詳細とJRAガイドラインで規定する水との関係]

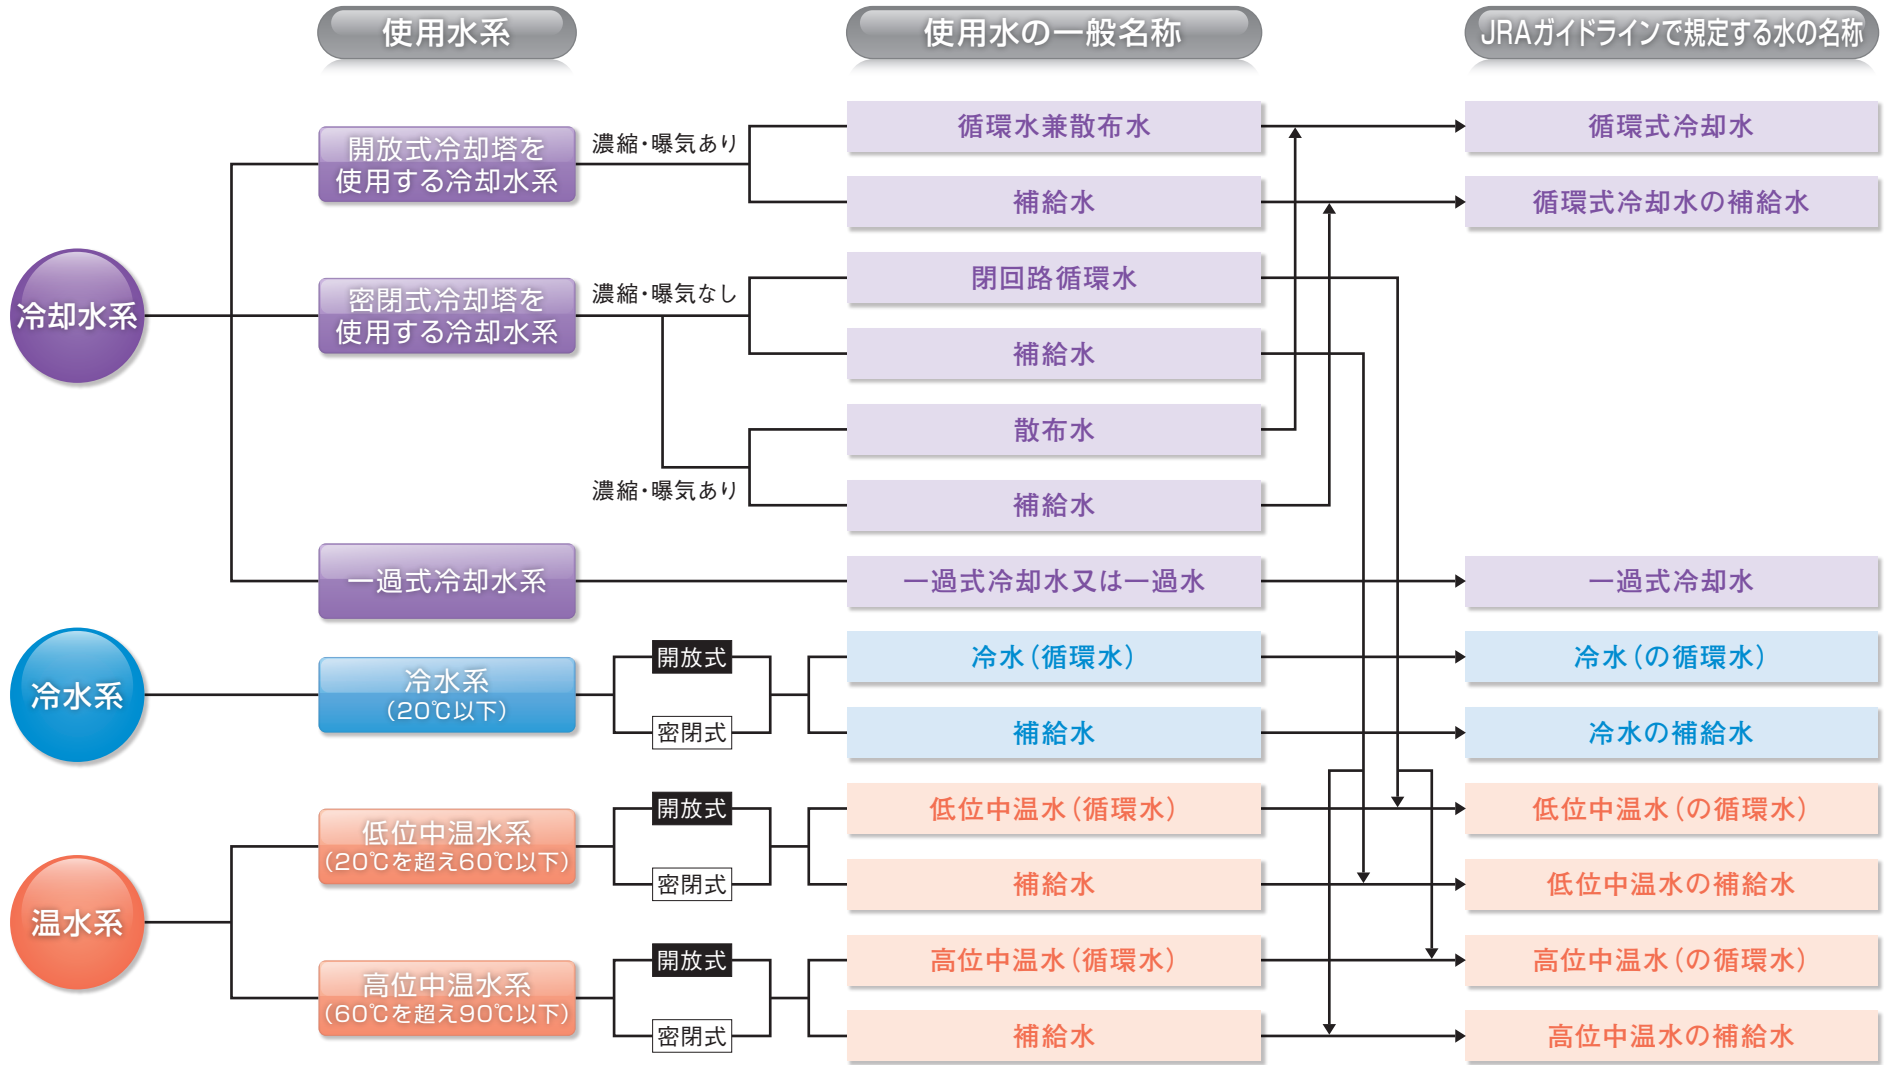

注) 冷水系・温水系の開放式と密閉式は水質規定の上では同一の扱いとする。